


คาดการณ์ค่าความเค็มล่วงหน้า 7 วัน สถานีโรงสูบน้ำประปาสำแล

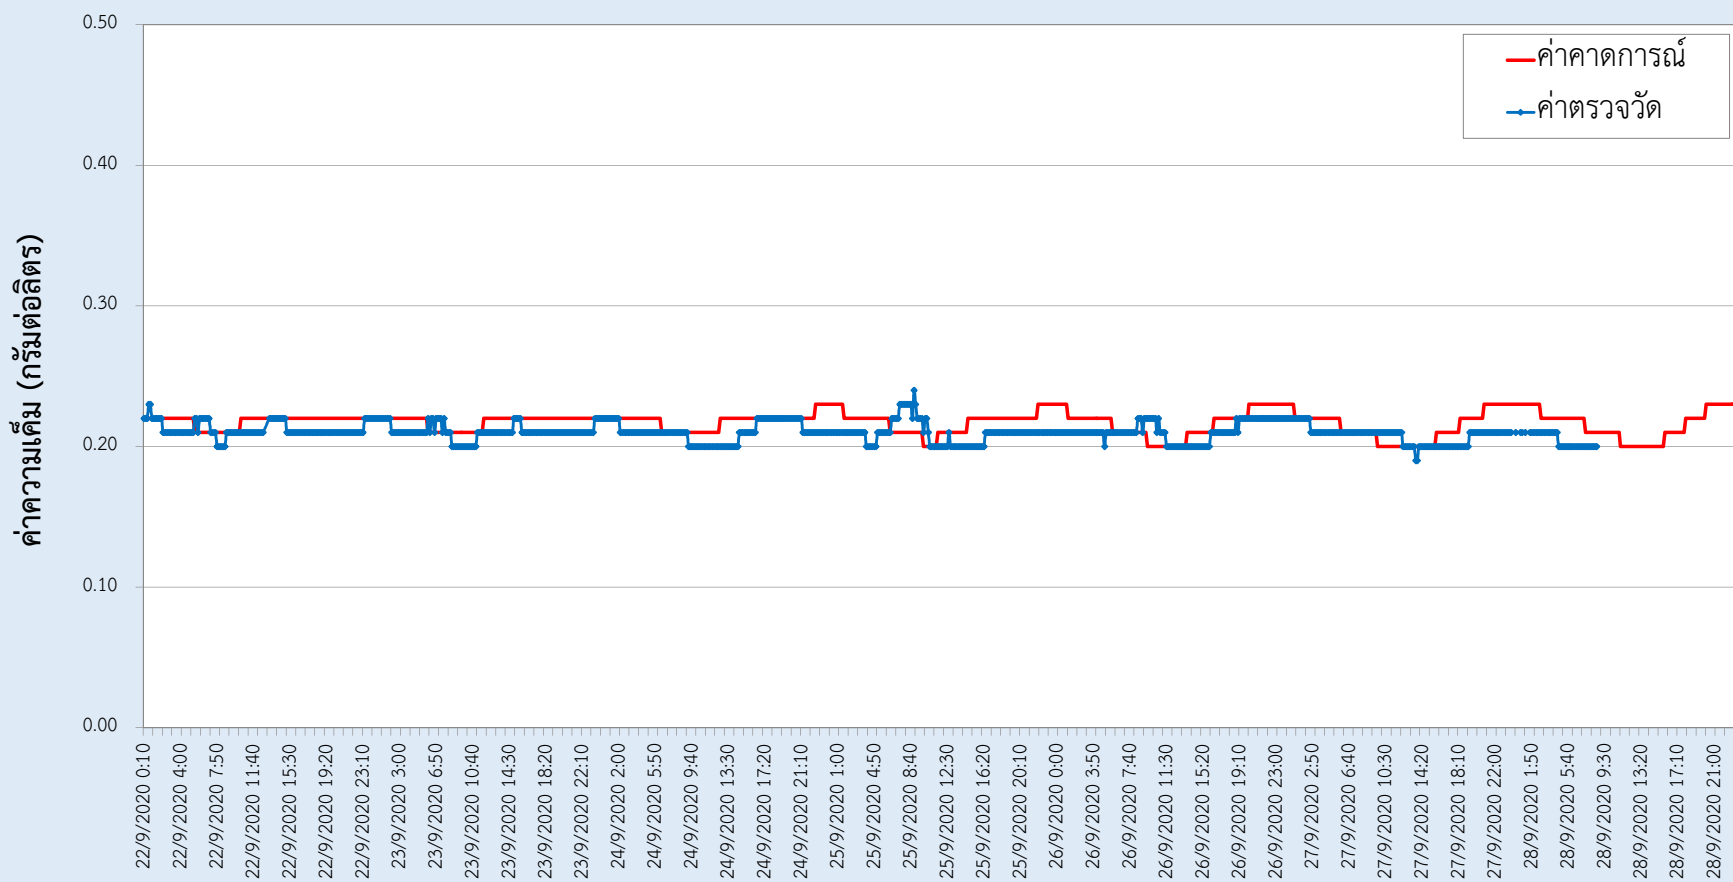

จัดทำโดย : ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทก สบอ.